


Sutapdinto stogo šiltinimas (konstrukcija, kai šiltinama ant g/b denginio plokštės, įrengiant nuolydį formuojantį sluoksnį)

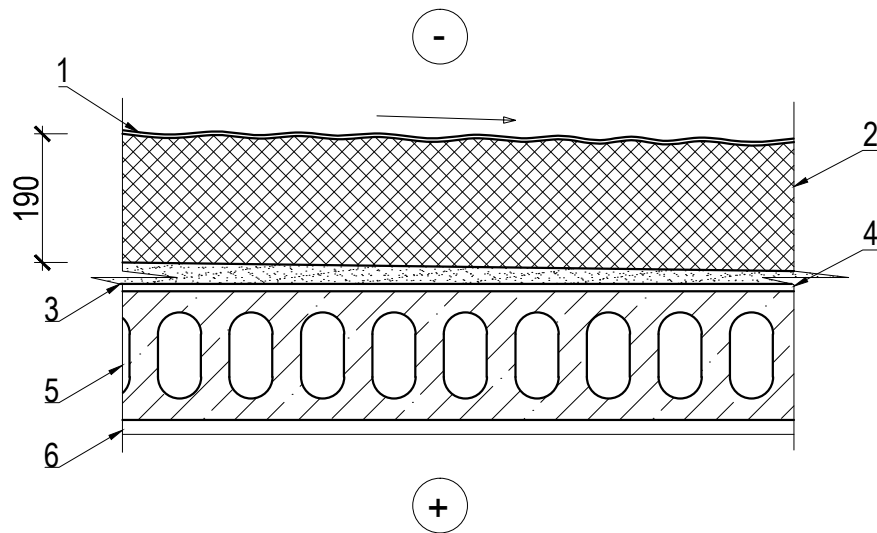

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas	Tankis kg/m <sup>3</sup>	Projektinis šilumos laidumo koefic. W/m <sup>2</sup> *K	Vandens garų pralaidumo faktorius W/m <sup>2</sup> *K	Pastabos
1.	Apsauginė danga nuo UV	-	-	-	
2.	Poliuretano putos UPP	43-50	0,030	90	
3.	Stogo nuolydį formuojantis sl.	-	-	-	
4.	Tarpsluoksnis	-	-	-	
5.	G/b denginio plokštė	-	-	-	
6.	Vidaus apdaila	-	-	-	

**PASTABOS:**

1. Stogo šiluminė varža  $R=6,33 \text{ m}^2\text{K/W}$ .

2. Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas  $U_N=0,16 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  gyvenamiesiems pastatams.